


Zasilanie z UPS-2 YDY 5x10mm² L-22m
w korytku instalacyjnym 35x30

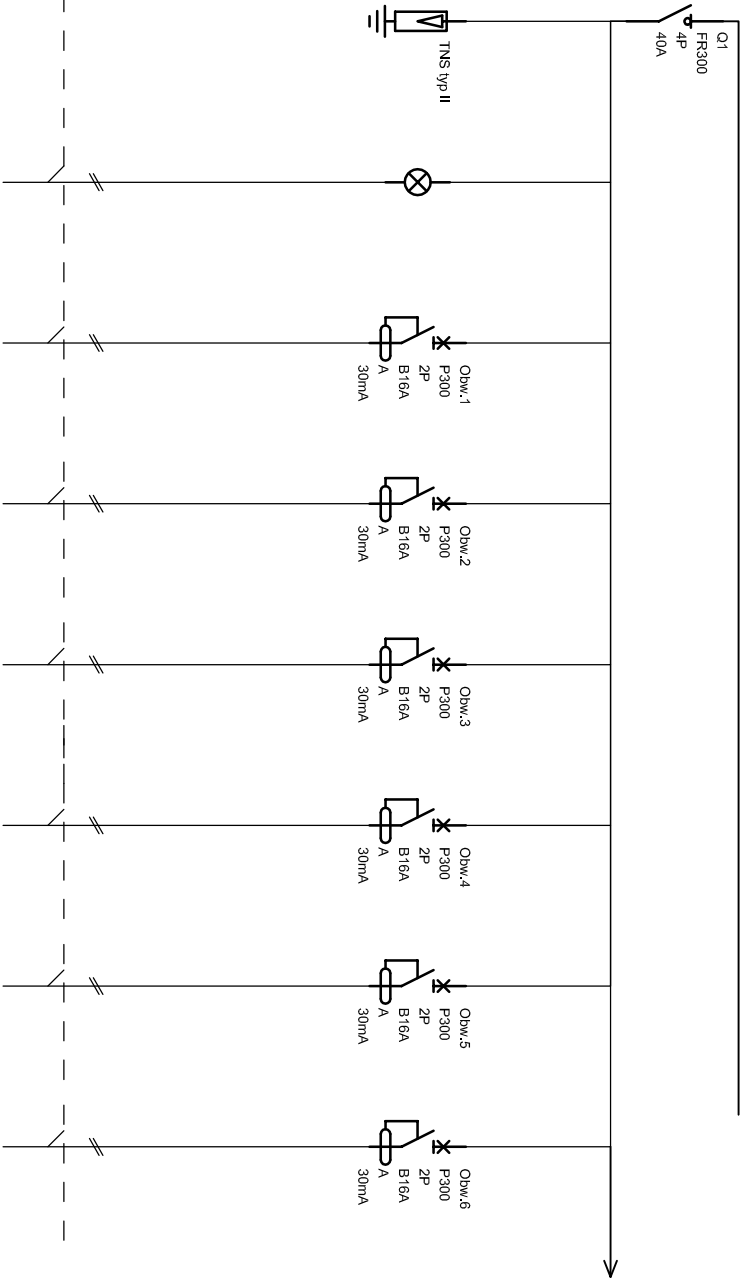

NR OBWODU	-----	-----	Obw. 1	Obw. 2	Obw. 3	Obw. 4	Obw. 5	Obw. 6
OPIS	Zasilanie z rozdzielni	Sygnalizacja obecności napięcia	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T
			Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą oraz gniazda 4x2P+1Z z blokadą
YDY 5x10		-----	YDYpo 3x2,5	YDYpo 3x2,5	YDYpo 3x2,5	YDYpo 3x2,5	YDYpo 3x2,5	YDYp 3x2,5
MOC			500 W	500 W	500 W	500 W	500 W	1000 W
DŁUGOŚĆ KABLA			23 m	38 m	34 m	28 m	21	26 m

JEDNOSTKA	TimiT	tel. 507132969	TimiT	
PROJEKTOWA	Huta Komorowska 105a, 36-110 Majdan Królewski			
OBIEKT	Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stołowej Woli		Branża: Okabl. strukt.	
NAZWA	Schemat tablicy R2		Nr rysunku: 19.1	
RYСУNKU				
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS	DATA	SKALA
Projektował	Tomasz Kopeć		08.2011	—
Opracował	Tomasz Kopeć		08.2011	
Sprawdził	Marci Włqcek		08.2011	