



RO 1.1

## Rozdzielnica RO1.1 – rezerwowana

SZYBKIE WYŁĄCZENIE TN-S

UWAGA:  
Osprzęt w rozdzielnicach co najmniej  
na prąd znamionowy zwarcia 10kA

Zasilanie gniazda 230V w pomieszczeniu  
rezonansu wykonać poprzez filtr FR

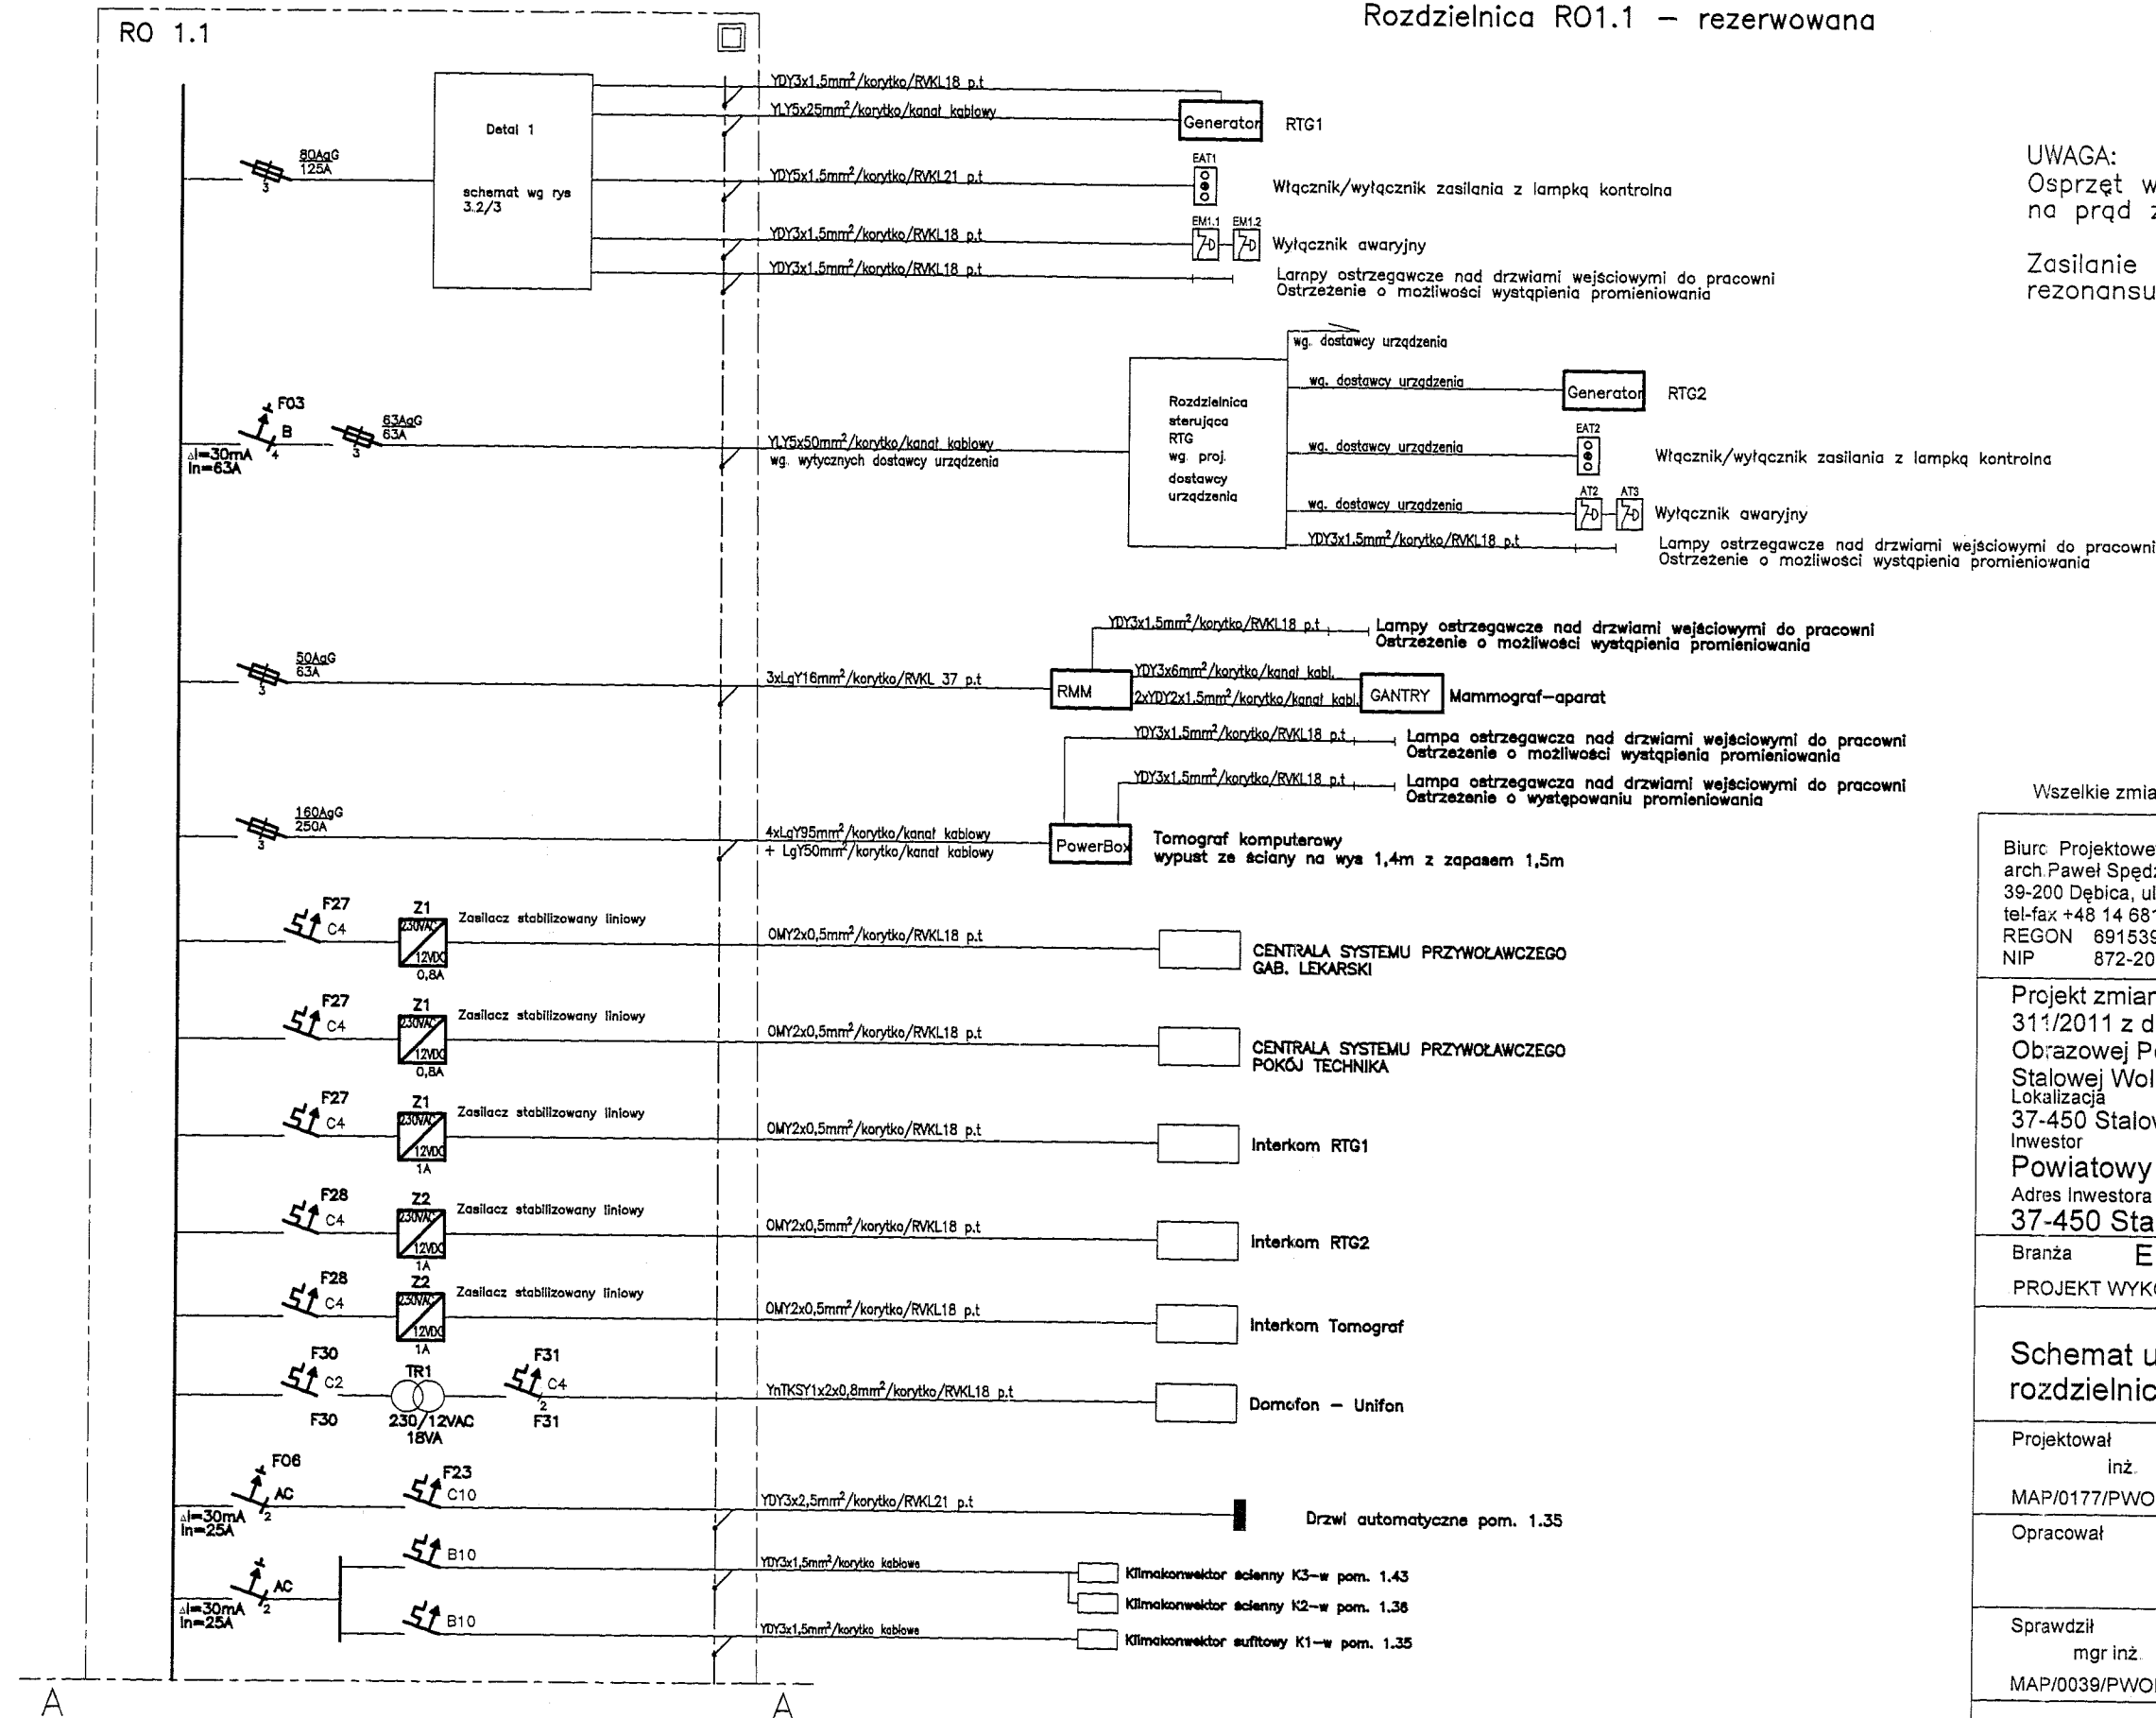

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Factory", s.c.  
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4  
tel-fax +48 14 6813 565  
REGON 691539933  
NIP 872-20-81-549



Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr  
311/2011 z dnia 31.10.2011 – Pracownia Diagnostyki  
Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w  
Stalowej Woli  
Lokalizacja  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3  
Inwestor  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  
Adres Inwestora  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża **ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA**  
PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

Schemat układu zasilania –  
rozdzielnicą RO 1.1

Projektował  
inż. **Tomasz Więcek**  
MAP/0177/PWOE/07

Podpis

Opracował

Podpis

Sprawił  
mgr inż. **Artur Gawęłczyk**  
MAP/0039/PWOE/11

Podpis

Data maj 2014

Skaia

E2/3

Nr proj. 09/2014