



CB1P1/01	--	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5
CB1P1/02	--	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5
CB1P1/03	--	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5
CB1P1/04	--	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5
CB1P1/05	--	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5
CB1P1/06	--	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5	HDGis 3x1,5

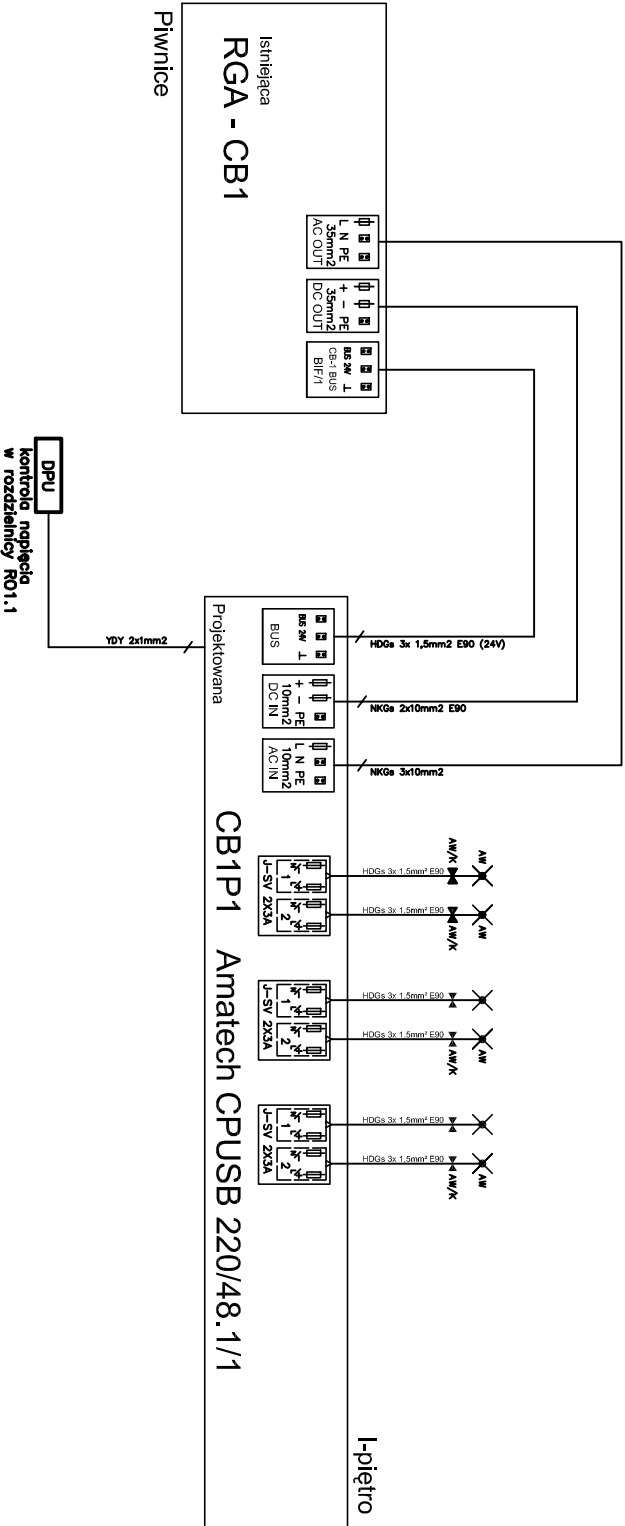


- AW/K – Oprawa ewakuacyjna kierunkowa
- AW – Oprawa ewakuacyjna
- Układ sieci: dla pracy na zasilaniu z sieci TN–S dla pracy na zasilaniu z baterii IT z kontrolą izolacji

W systemie centralnej baterii stosować oprawy zgodne z normą PN-EN 598-2-22 wyłączenie żarowe lub świetłokowe z transformatorem lub statecznikiem elektronicznym przystosowanym do zasilania AC/DC (176-275V DC) zgodnie z wymaganiami PN-EN 598-2-22, PN-EN 61347-2-7 i VDE0108.



Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4
tel+fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr 311/2011 z dnia 31.10.2011 – Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

Schemat układu zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Projektował inż. Tomasz Włóceck	Podpis
MAP/01777/PWOE/07	
Opracował	Podpis
Sprawdził mgr inż. Artur Gawęlczyk	Podpis
MAP/0039/PWOE/11	
Data maj 2014	Nr proj. E11
Skala	09/2014