



Doprowadzenie wody lodowej do szafy ICS
wg rys. nr 6.

Awaryjne doprowadzenie wody miejskiej
do szafy ICS

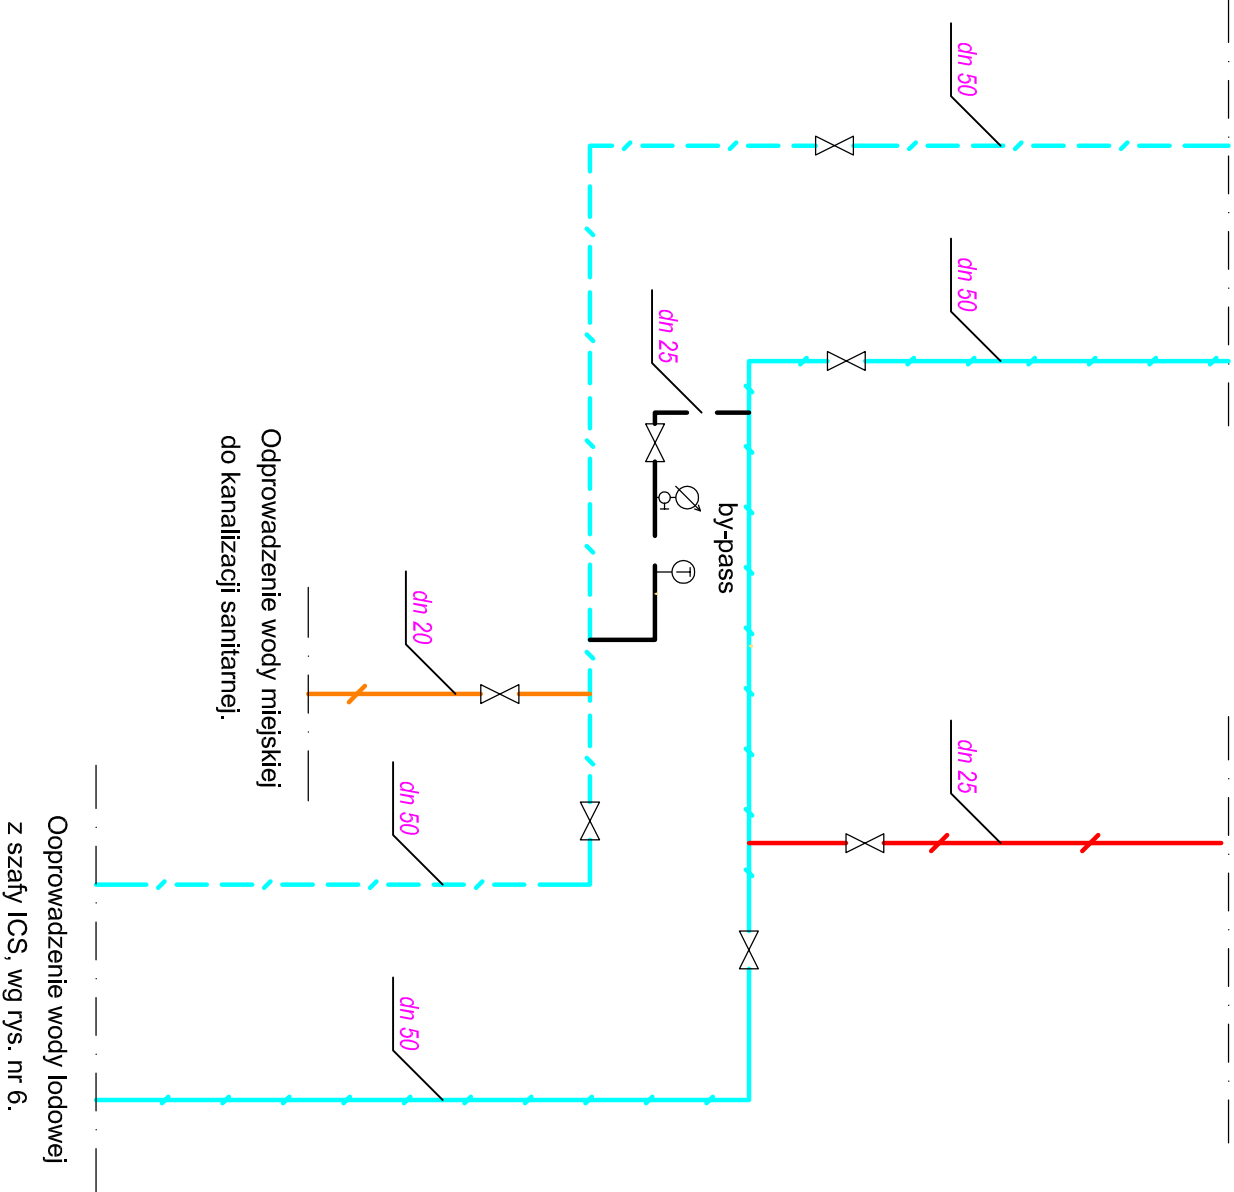

U:WAGI

1. Instalację zakończyć gwintem żeńskim, 1'.
2. Instalację wodną do szafy ICS wykonać z rur ze stali nierdzewnej, opcjonalnie z plastiku lub miedzi, dn 2".
3. Dostawca dostarcza gumowe węże o długości 5 m, do podłączenia szafy ICS.



Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biurowo Projektowe "Art-Faktory", s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4
tel./fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr 185/2004
z dnia 2004-11-26 – Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

Właściciel: Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr. 3

Investor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat awaryjnego chłodzenia
rezonansu magnetycznego

Projektował mgr inż. Wioletta Spędzia
NBUA-7342/62/98

Opracował

Podpis

Sprawił mgr inż. Janusz Mitek

Podpis

Data wczesień 2011 Rys.9
Skala 1 : 100 Nr proj. 06/2011