


WZ.5595.84.11

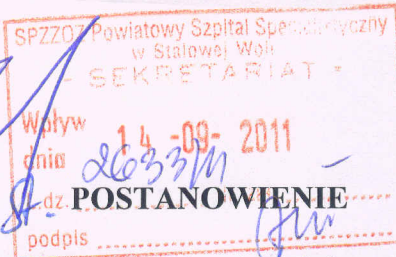

Rzeszów, 2011-09-12

Na podstawie §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz §16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 12, poz. 1137 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynków A, B i B1 Drugiego Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4” opracowanej w czerwcu 2011 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – Panią Helenę Krzych oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Lucjana Gładysza; obejmującej następujące wskazania:

- wyposażenie całego obiektu w system sygnalizacji pożaru,
 - zamknięcie ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K3, K4 i K5 drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające lub służące do usuwania dymu,
 - zamknięcie szybów windowych drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej oraz wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu,
 - dokonanie podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50m,
 - wyposażenie pomieszczeń personelu oraz dróg ewakuacyjnych w poziomie piwnic w sygnalizatory optyczno-akustyczne,
 - zamknięcie w poziomie piwnic klatki schodowej K6 drzwiami klasy EI60 odporności ogniowej,
 - wyposażenie obiektu w oświetlenie ewakuacyjne oraz wewnętrzną instalację hydrantową 25 z węzłem półsżywnym,
 - wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- w związku z brakiem:
- zachowania minimalnych szerokości użytkowych biegów i spoczników ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K3, K4, K5 i K6, które minimalnie dla części nadziemnej wynoszą odpowiednio 118cm i 127cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia MI powinny wynosić co najmniej 140cm dla biegów i 150cm dla spoczników,
 - wyposażenia ewakuacyjnej klatki schodowej K6 w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, co jest wymagane postanowieniami §245 ww. rozporządzenia MI,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynków A, B i B1 Drugiego Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”, tzn. w sposób inny niż podano w §68 ust.1 i §245 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Pan Edward Surmacz zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zastępczych dot. spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ww. budynku w sposób inny, niż określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – odpowiednio do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej „ekspertyzy” wynika, że w rozpatrywanym obiekcie przeprowadzona zostanie modernizacja i częściowa przebudowa na potrzeby szpitalne. Rozpatrywany obiekt jest budynkiem średniowysokim. Posiada w najwyższej części sześć kondygnacji nadziemnych oraz piwnice. Zaliczony został do kategorii ZLII zagrożenia ludzi i spełnia wymagania klasy „B” odporności pożarowej.

Jak wskazano w „ekspertyzie”, z uwagi na istniejące uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane budynku nie można uwzględnić wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i dlatego zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań zastępczych. Mając na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iż pomimo występowania ww. nieprawidłowości, w rozpatrywanym budynku nie wystąpi pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej. W tym względzie, niezależnie od wskazań ekspertyzy technicznej wymienionych w sentencji postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- w budynku zapewniono natychmiastowe wykrycie i alarmowanie o powstaniu pożaru,
- w obiekcie istnieje sześć niezależnych klatek schodowych,
- klatka schodowa K6 służy jedynie ewakuacji osób z poziomu piwnic,
- zachowane zostały dopuszczalne długości dojść i przejść ewakuacyjnych,
- w obiekcie prowadzony będzie całodobowy nadzór przez personel opiekuńczy, co pozwoli na przeprowadzenie ewakuacji osób w krótszym czasie,
- obiekt posiada zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru i dojazd pożarowy.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Załącznik 1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymują:

- 1) Pan Edward Surmacz
SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
- 2) KP PSP Stalowa Wola
- 3) aa.

wz. PODKARPACKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Bogdan KULIGA
ZASTĘPCA PODKARPACKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO