



RZUT PŁYTY NADSZYBIA
DŹWIGU D-1

skala 1:25




PRZĘKROJ 1-1

skala 1:25



RZUT PŁYTY STROPODACHU

Skala 1:25

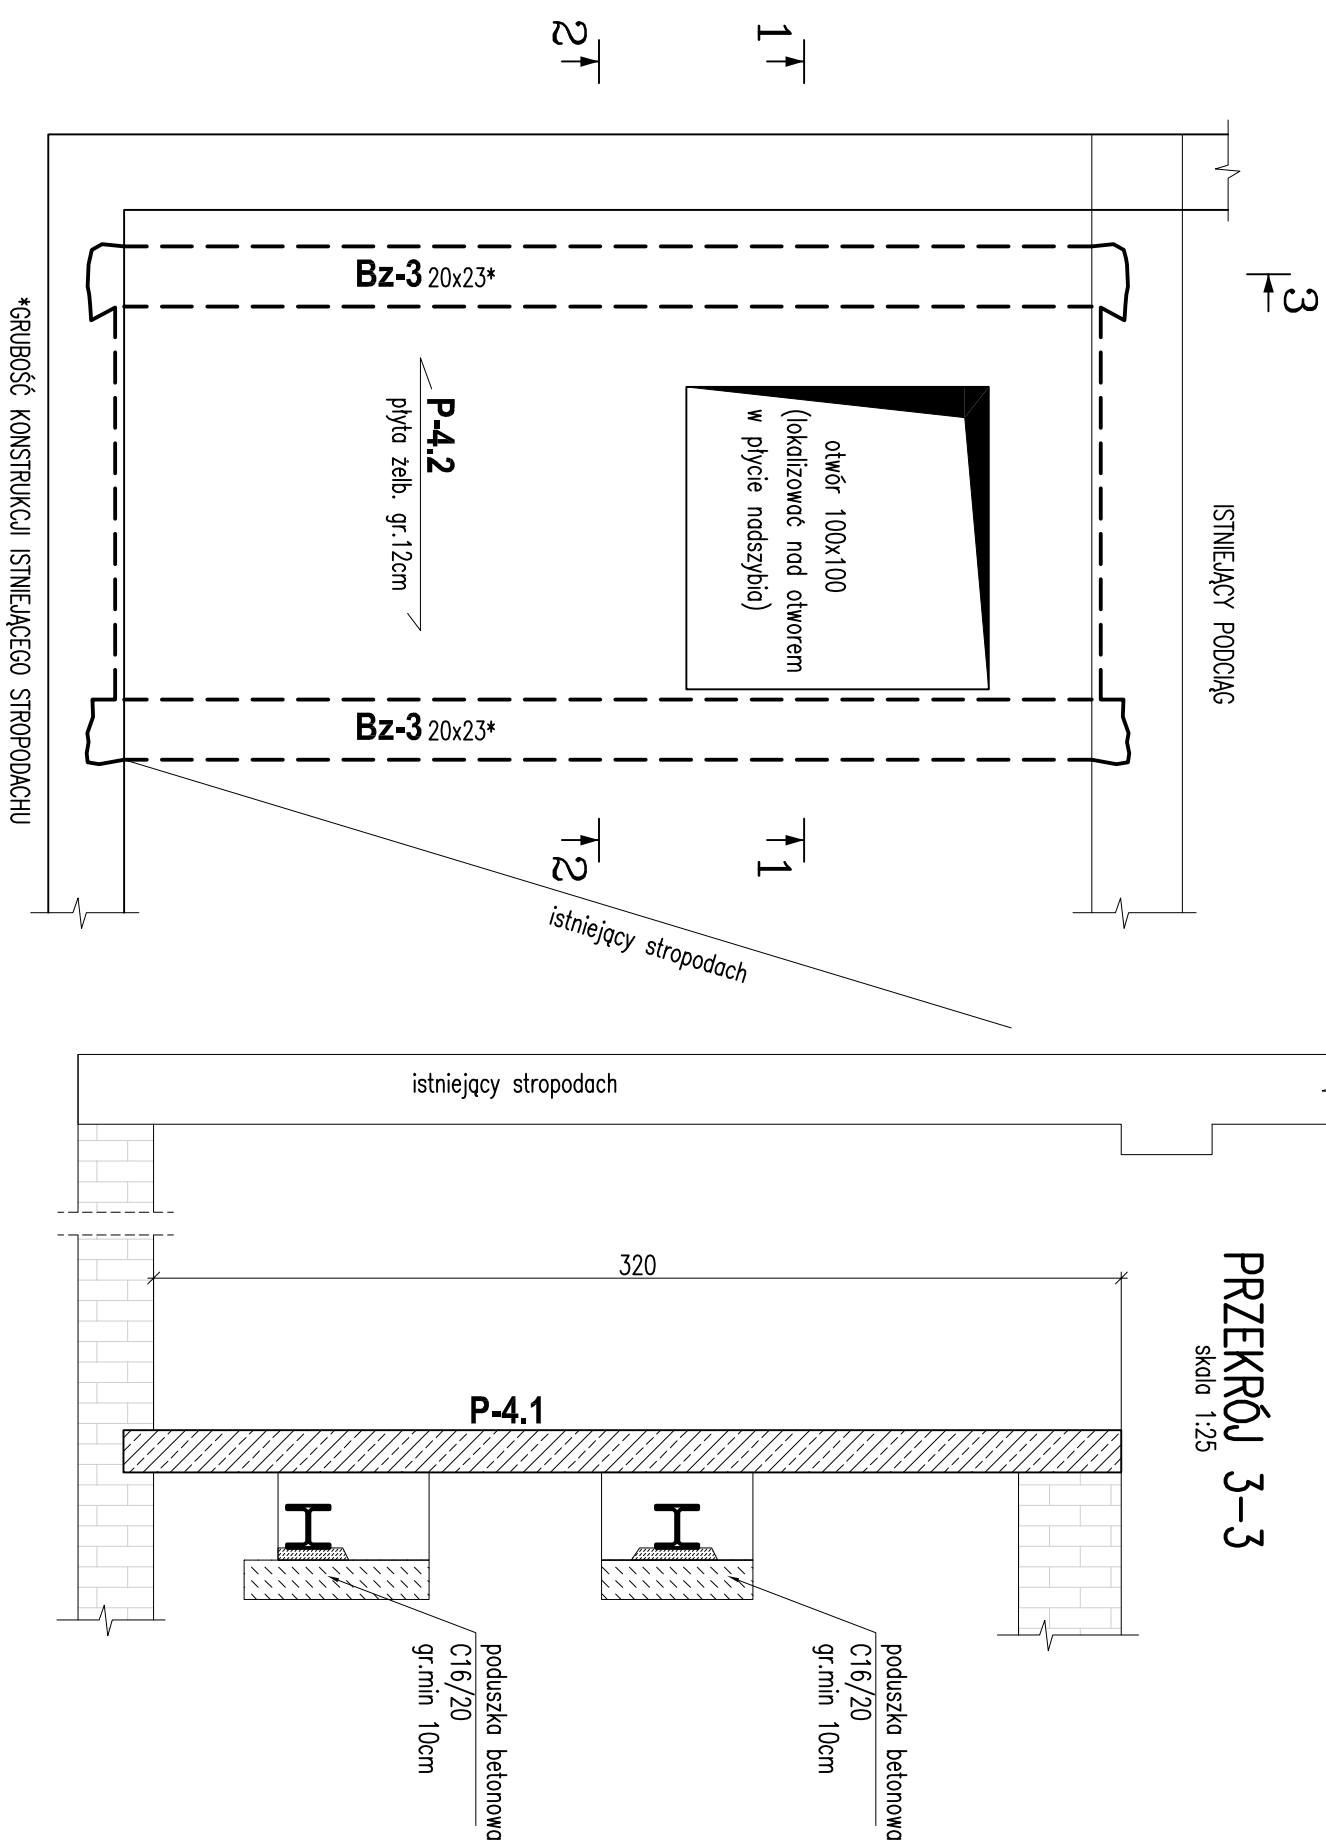


PRZEKRÓJ 3-3


Skala 1:25

PRZEKRÓJ 2-2

skala 1:25



LOKALIZACJA



ROZPOSNIECZCZANIE I KOPLOWANIE DOZWIOLONE ZA PISEMNA ZGODA WŁAŚCICIELA PRACY
 PRACIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE
 WC USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POZOSTAŁYCH
 (Dz.U. Nr 60 poz. 944 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS** sp. z oo

BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOŁ	110-SOR-PP-WH-1P	NR RYS.
INWESTOR	SP ZZZO POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI			
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZCZA 4			
NAZWA INWESTYCJI	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W POMIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYKONOS SĄTIRANYCH I PRAWNYCH			
ADRES INWESTYCJI	37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZCZA 4 DZ. NR 22946 OBR. 3			
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA
TEŚĆ	PAWILION I - PLTY NADZEBIA DZWIGU D-1 STROPODACH MASZYNOWY DZWIGU D-1 PLAN WYBURZEN I ZAMUROWAN			1:50 / 1:25 DATA 02.2016
PROJEKTANT	MAP0009PROK006	OPRACOWAL	SPRACOWIL	MAP0009PROK006

MGR INŻ. ROBERT BUŁCZEK	ZESPÓŁ	MGR INŻ. A. CHOLEWA-USZCZYK
-------------------------	--------	-----------------------------

UWAGI:
1. Materiał:
Beton C20/25 (B25)
- klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-
Stal zbrojeniowa B500SP

2. Zamówienia oraz wyburzenia weryfikować z projektem architektury
3. Wymiary podano w cm
4. Wykonanie jakichkolwiek otworów poza zaznaczonymi na rysunku wymaga uzyskania zgody projektanta konstrukcji
5. Wyburzenia należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej.
6. Pod projektowanie belki stalowej wykonać poduszki betonowe
7. Wszystkie projekty branzowe rozpatrywać łącznie.
8. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
9. Przed przystąpieniem do prac należy zverifyfikować wszystkie wymiary
10. Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego, używając w możliwie szerokim zakresie pili docięcia betonu.
11. Materiałowo nowo wbudowywany należy dostarczać a rozbiórkowy usuwać w miarę postępu robót nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia stropów.