




PROFIL PODŁUŻNY - ODCINKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SKALA 1:100



Poziom porównawczy 155,00 m n.p.m.	PROJ. STUDZ. Ø600	proj. podejście pod rynne spustowe
Rzędna terenu projektowanego	162,24	162,24
Rzędna dna kanału	160,23	160,95
Zagłębienie dna kanału [m]	2,01	1,29
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34_I 160x4,7	
Spadek	1,5 %	
Odległości [m]	7,0	
Długość trasy [m]	7,00	



Poziom porównawczy 155,00 m n.p.m.	PROJ. STUDZ. Ø600	proj. włączenie, podejście pod R2 trójnik PVC DN160	proj. podejście pod rynne spustowe
Rzędna terenu projektowanego	162,24	162,24	162,24
Rzędna dna kanału	160,23	160,95	161,07
Zagłębienie dna kanału [m]	2,01	1,29	1,17
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34_I 160x4,7		1,15
Spadek	1,5 %		1,12
Odległości [m]	8,0		1,12
Długość trasy [m]	8,00		1,12

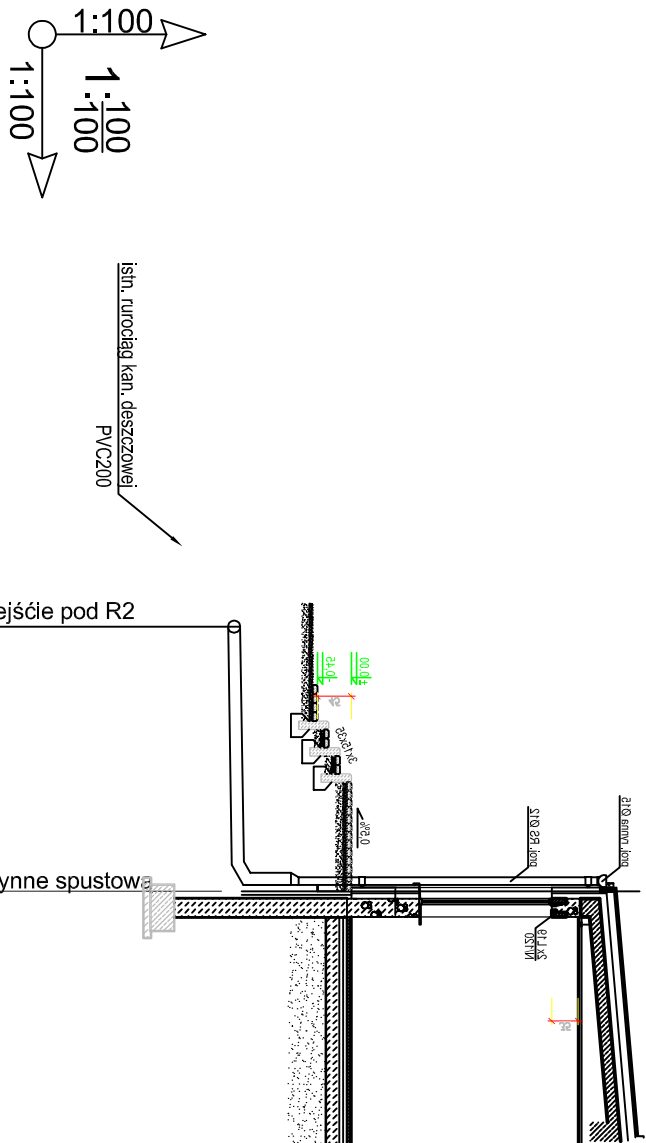

Poziom porównawczy 155,00 m n.p.m.	proj. włączenie, podejście pod R2 trójnik PVC DN160	proj. podejście pod rynne spustowe
Rzędna terenu projektowanego	162,24	162,24
Rzędna dna kanału	161,07	161,14
Zagłębienie dna kanału [m]	1,17	1,12
Średnice, materiał	160x4,7 1,5 %	
Spadek	3,5	
Odległości [m]	3,5	
Długość trasy [m]	3,50	



Inwestor: SP ZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI		Adres: 37-450 STALOWA WOLA, UL. SZCZĘCIA 4	
Zadanie: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAVILONU O ŁĄCZNIK KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM SZPITALU		Inwestycja: SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI	
Adres: 37-450 STALOWA WOLA, UL. SZCZĘCIA 4		Inwestycja: DZ NR 2294/6 OBR. 3	
Główny projektant: PROJEKT INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA		Opracowanie: OGRZEWANIA	
SANITARNY		BUDOWLANE	
PROFIL PODŁUŻNY ODCINKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ		Skala: 1:100	
Funkcyjne nazwisko: 78/TBG/69		Data: 05.2018	
Inżynier: mgr inż. Sławomir Tur		Data: 05.2018	
Opracował: mgr inż. Paweł Maciek		Data: 05.2018	
Opracował: 156/TBG/94		Data: 05.2018	
mgr inż. Zdzisław Zurek		Data: 05.2018	