


Obwód	TCS2.2.16	TCS2.2.17	TCS2.2.18	TCS2.2.19	TCS2.2.20	TCS2.2.21	TCS2.2.22	TCS2.2.23
Odbiornik	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe
Numer pom.	0.13	0.07, 0.13	0.16	0.17, 0.18	0.01	0.12	0.12	0.12
Moce jednostkowe	1x1,0 kW	2x1,0 kW	2x1,0 kW	2x1,0 kW	4x0,3 kW	2x1,0 kW	2x1,0 kW	1x0,3 kW 1x1,0 kW
Pi [kW]	1,0	2,0	2,0	2,0	1,2	2,0	2,0	1,3

TCS2.3.1	TCS2.3.2	TCS2.3.3	TCS2.3.4	Pi [kW]	
oświetlenie	gniazda wtyczkowe	rezerwa	zasilanie wentylatorów	345	
pomieszczenie pro more	pomieszczenie pro more	pomieszczenie pro more	kanadlowych pomieszczenie pro more	Pz [kW]	
4x(1x27W)	1x1,0 kW 1x0,3 kW	-	1x0,1 kW	212	
0,108	1,3	-	0,1	I [A]	
				384	



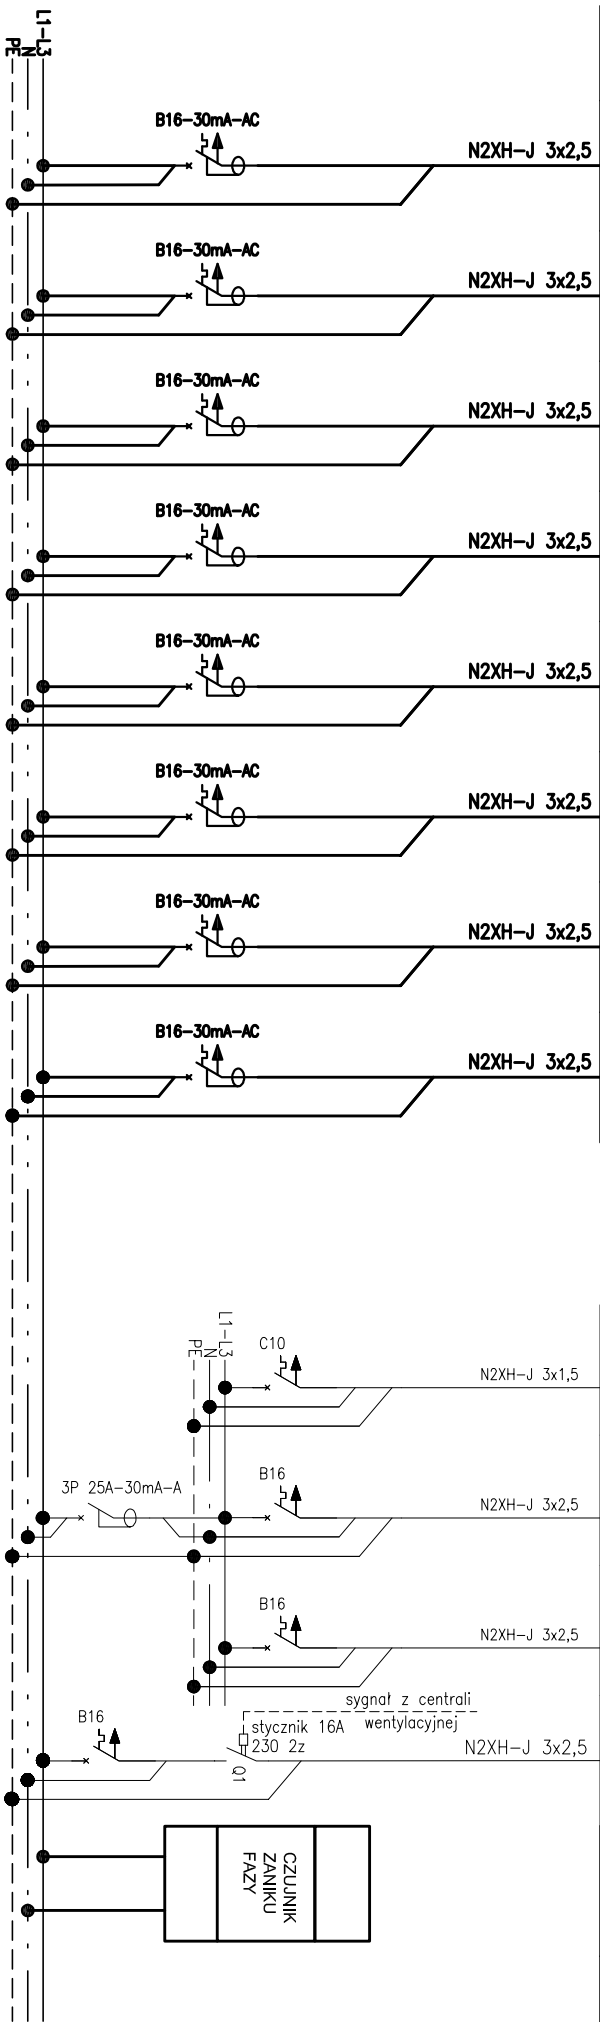

Wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby należy traktować, jako przykładowe.  
Ewentualne ich zamienniki powinny mieć równoważne parametry techniczne i eksploatacyjne.

## TCS2. Część 2 z 2.

### Układ sieci TN-S

**UWAGI:**  
1. Linia cienką zaznaczono obwody związane z pomieszczeniem pro more ujętym odrębnym opracowaniem.

Zleceniodawca:	SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA	 aPa sataśinścy 90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a/ tel: +48 42 207 2041 fax: +48 42 207 2042 email: biuro@satasinscy.com.pl web: www.satasinscy.com.pl			
Objekt:	SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA				
Tytuł projektu:	CENTRALNA STERYLIZATORNA POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA	Brandz:		Instalacje elektryczne	
UWAGA:	Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z aPa sataśinścy - autorska pracownia architektury	Typu rysunku:		Skalar	
		Imię i nazwisko:		Nr projektu:	
		Inż. Jerzy Jagas		Sz-01-17	
		Sprawdzający:		Data / rewizja:	
		mgr inż. Wiesław Jędrzejak		08.2017	
		Opracowanie:		Nr rysunku:	
		mgr inż. Bartłomiej Fraszek		CS IE-10	
		mgr inż. Mariusz Gieszc			