


ROZDZ. R (fragm.)

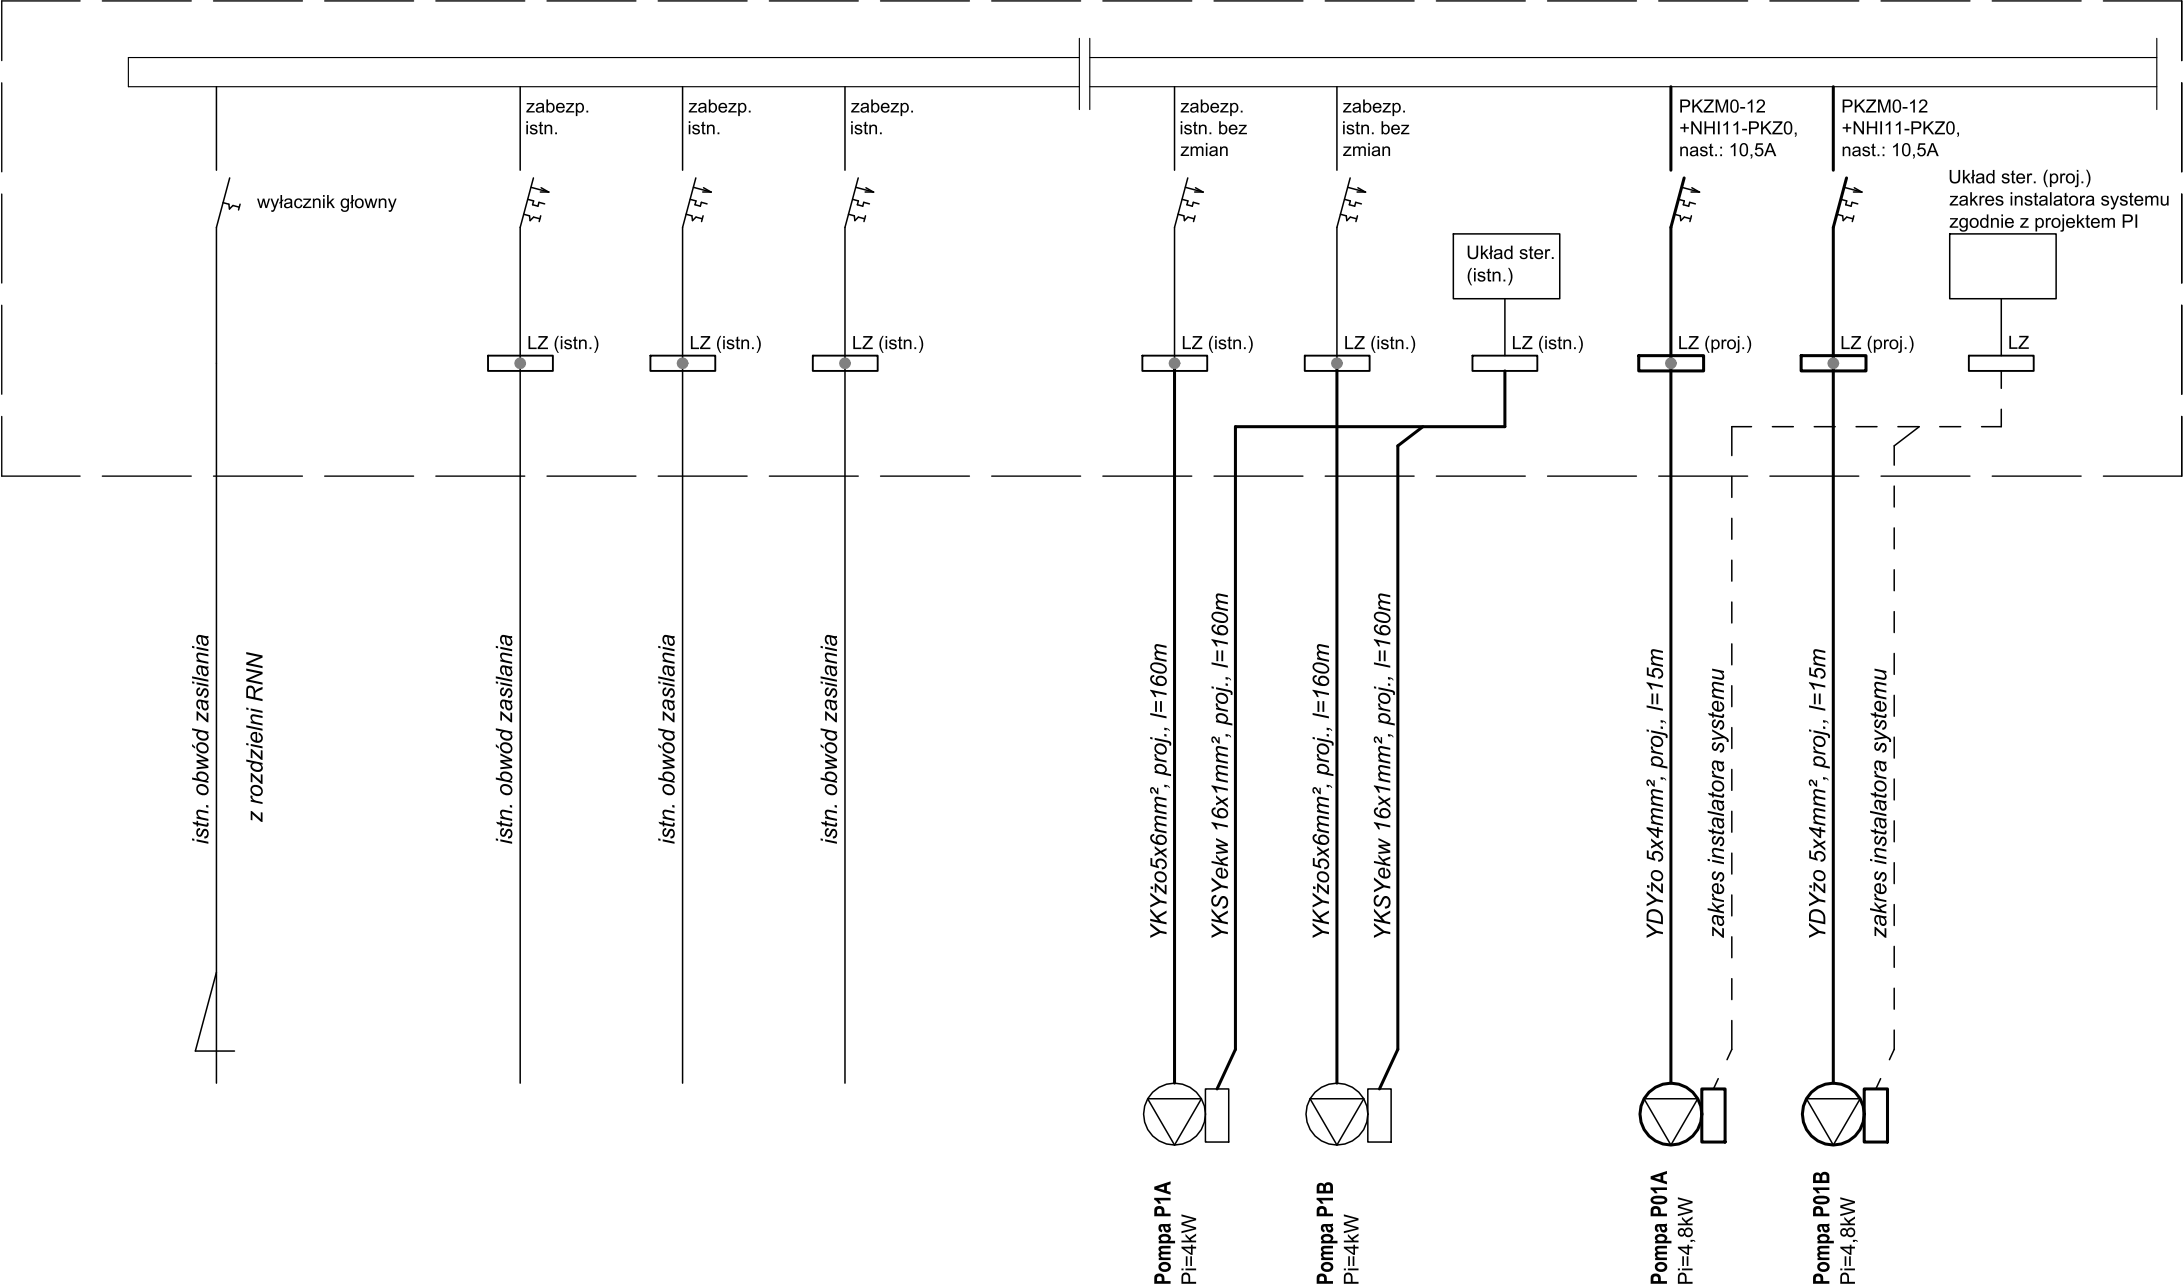

UWAGA:

1. Elementy wyposażenia rozd. R na odpływach likwidowanych pomp P2A+P2B należy zdemontować.
2. W ich miejsce instalować zabezpieczenia pomp P01A i P01B.
3. Pompy P1A i P1B zasilić w nowej lokalizacji - szczegóły na rys. 3 i rys. 6.
4. Układ pracy: TNS.

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Stanisława Staszica 4 37-450 Stalowa Wola		Temat: Przebudowa istniejącej instalacji chłodniczej dla Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne.	Nr rys.: 6
Adres: ul. Stanisława Staszica 4 37-450 Stalowa Wola		Skala: ---	
Nazwa rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTR. - ZASILANIE POMP ROZDZ. "R"- PRZEBUDOWA			DATA 02/2020
AUTORZY OPRACOWANIA		IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWN.	PODPIS
Inst. elektryczne	Projektant: specjalność instalacyjna w Zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Andrzej Łatawiec upr.nr PDK/0076/POOE/05	
	Sprawdzający: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Mariusz Rolek upr.nr PDK/0074/POOE/05	