

Oddział położniczy i neonatologiczny

PIETRO

6 CO-I

17 co-i


19 CO-I

21 co-i

22 CO-I

+6,60

PARTER
WYSOKI



PARTER NISKI

£0.00

F+6,60

Blok porodowy

PARTER WYSOKI

1 GO-1

80-1

OZNACZENIA :

Zasilanie centralnego ogrzewania-projektowanie

Powrót centralnego ogrzewania-projektowanie

Zasilanie centralnego odczewania-istnieja

Powrót centralnego ogrzewania-istniejące


Oznaczenie grzejników na rozwinięciu

UWAGI:

1. Nieopisane gałązki grzejników wykonać dn 15
2. Spust wody pod pianonami wykonać dn 15 z zaworem kulowym
3. Piony c.o. odpowietrzać poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworami odciążającymi dn 15
4. Przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczny

PARTER NISKI

7:30

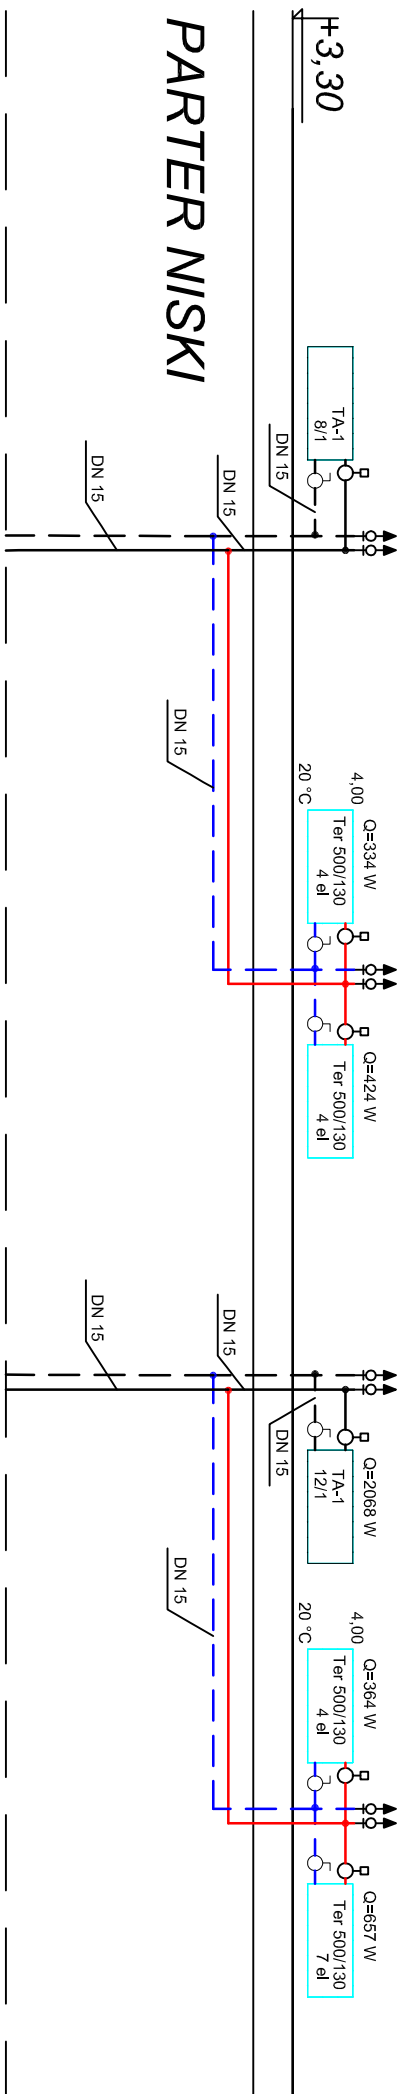

£0.00

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory", s.c.
arch. Paweł Spędzła, Wioletta Spędzła
33-200 Dębica, ul. Powstańca Syczeńskiego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Przebudowa Oddziału Polozniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Szańcica 4
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Szańcica 4

Instalacje wod.-kan., c.o.
branża
projekt wykonawczy

Rozwinięcie pionów C.O.-projektowane grzejniki.

Projektował mgr inż.	Wioletta Spędzia	Podpis
NBUA-7342/62/98		
Opracował		Podpis

Sprawdził mgr inż.	Janusz Mitek	Podpis
PGV.III/17342/118/93		

Data	czewiec 2011	Rys.
Skala		Nr proj. 06/2011