


Zasilanie z UPS-1 YDY 5x6mm² L-57m
w korytku instalacyjnym 35x30

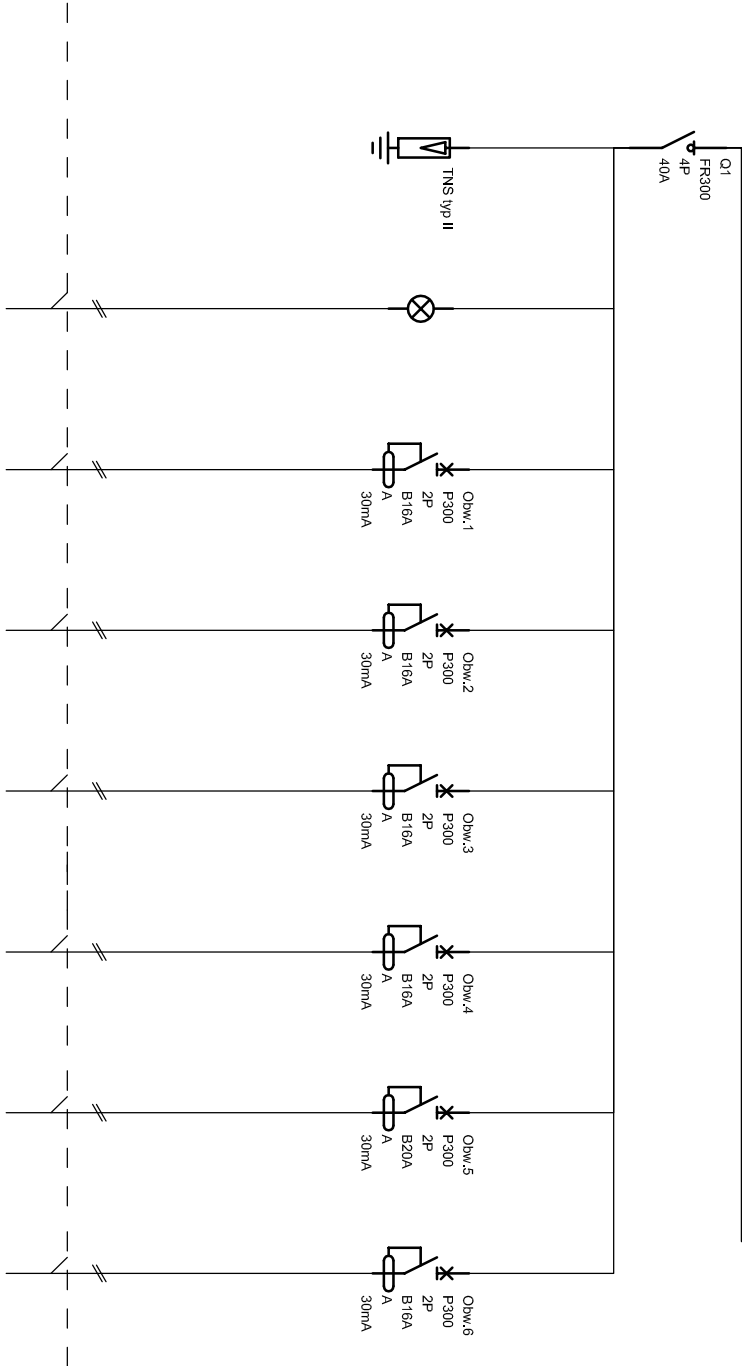

NR OBWODU	---	---	Obw. 1	Obw. 2	Obw. 3	Obw. 4	Obw. 5	Obw. 6
OPIS	Zasilanie z rozdzielni	Sygnalizacja obecności napięcia	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Stacja PPD 01
TP i PRZECIĘK PRZEMODU	YDY 5x6	-----	Gniazda 2x2P+L z blokadą YDYpzo 3x2,5	Gniazda 2x2P+L z blokadą YDYpzo 3x2,5	Gniazda 2x2P+L z blokadą YDYpzo 3x2,5	Gniazda 2x2P+L z blokadą YDYpzo 3x2,5	Gniazda 2x2P+L z blokadą YDYpzo 3x2,5	YDYp 3x4
MOC			2000 W	2500 W	2000 W	2000 W	3500 W	3000 W
DLUGOŚĆ KABLA			36 m	51 m	34 m	30 m	94 m	12 m

JEDNOSTKA	TimiT	tel. 507132969	TimiT	
PROJEKTOWA	Huta Komorowska 105a, 36-110 Majdan Królewski			
OBIEKT	Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stłowej Woli		Branża: Okabl. strukt.	
NAZWA	Schemat tablicy R1		Nr rysunku: 20	
RYСУNKU				
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS	DATA	SKALA
Projektował	Tomasz Kopeć		08.2011	---
Opracował	Tomasz Kopeć		08.2011	
Sprawdził	Marcin Włócek		08.2011	