
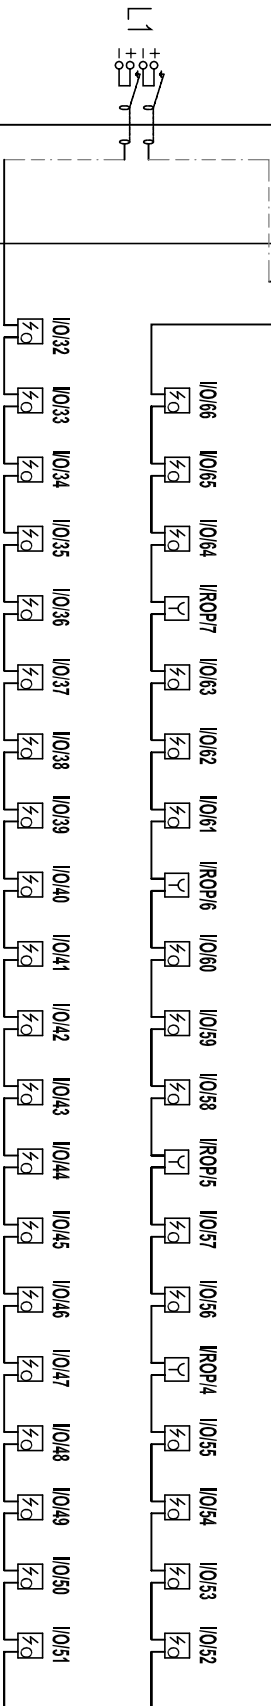



Budynek B

parter obok wejścia głównego
(wg odrębnego opracowania)

CSP
** Centrala
ARITECH FP2864C18

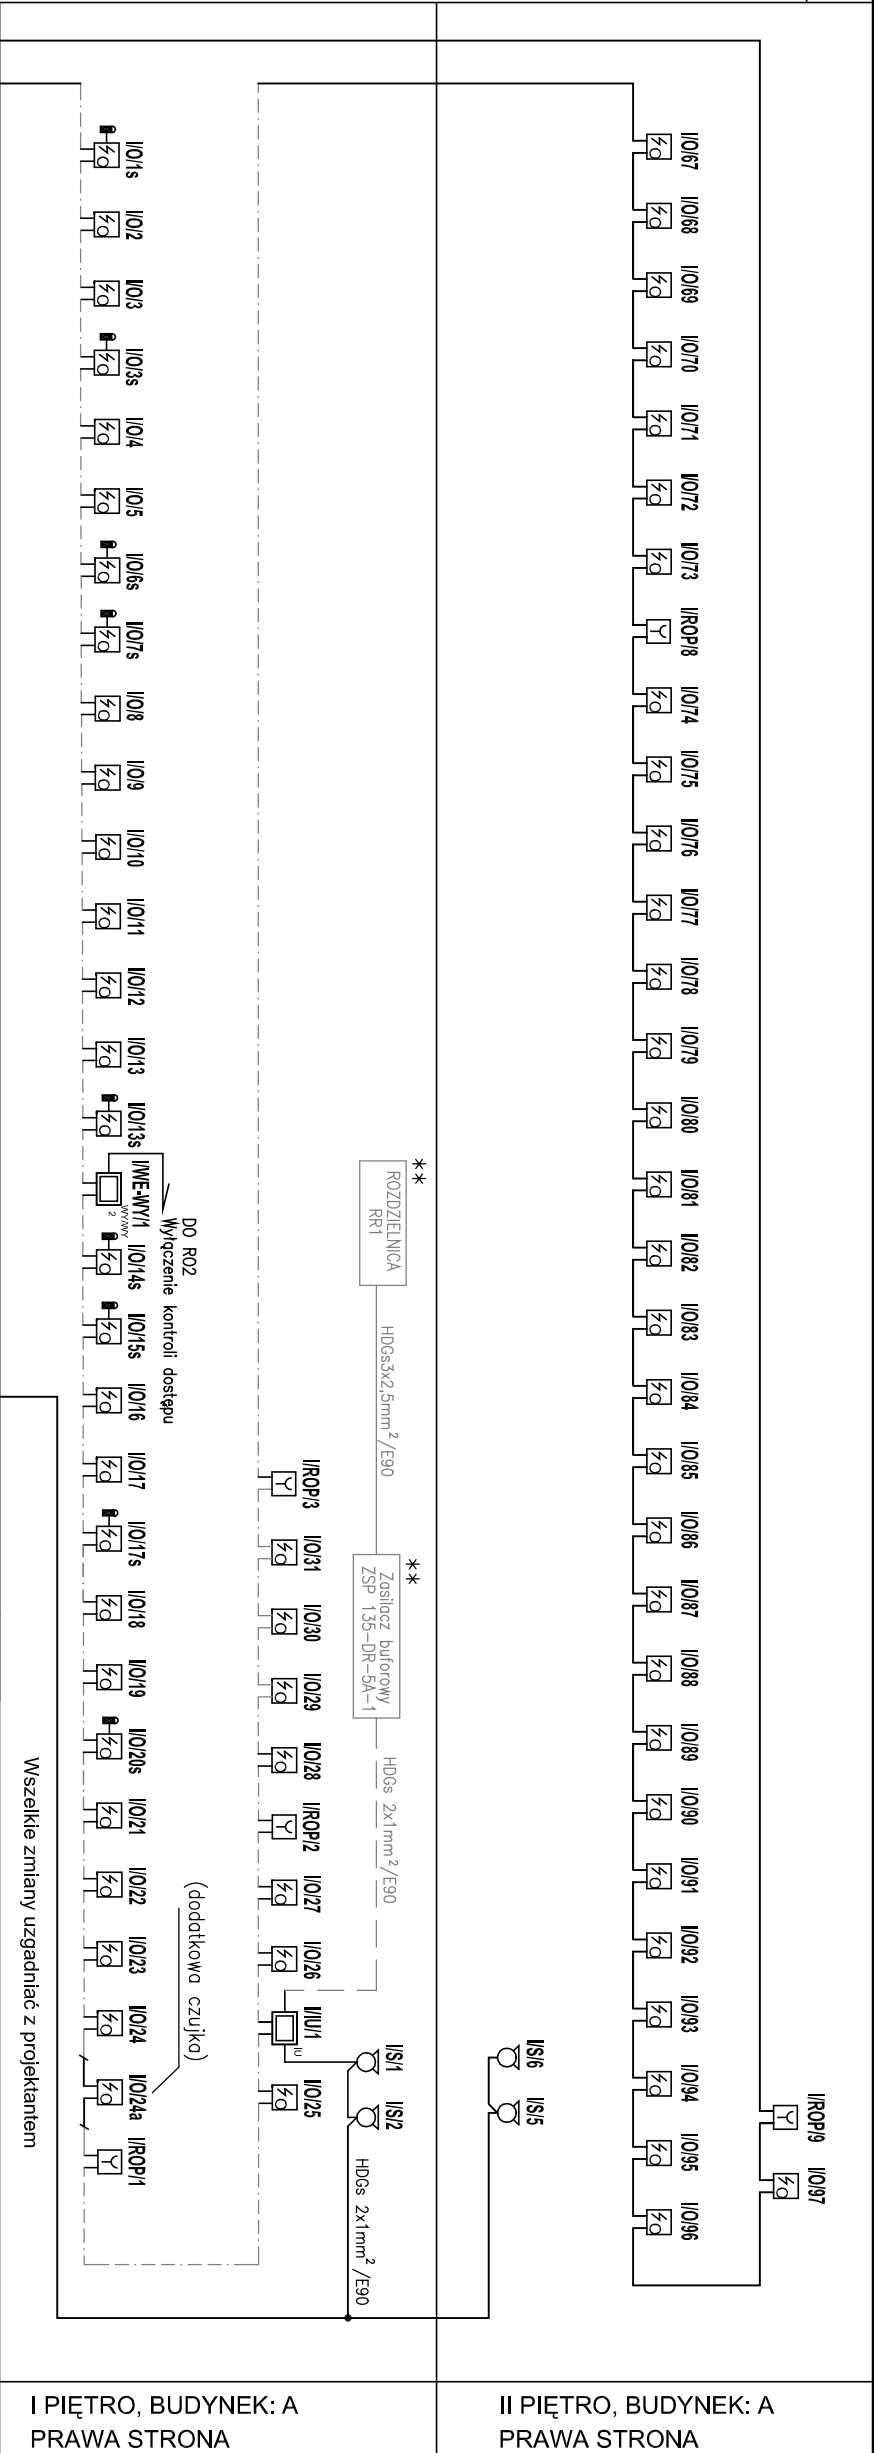

Opis symboli dla SAP:




INSTALACJA SAP:

- WSKAZNIK ZAŻĄCIANIA CZUŁKI MPA (A1672) (do czujek montowanych w suf. podwieszanym)
- CZUŁKA POŻAROWA OPTYCZNA (DP2071) + Podstawa z izolatorem zwarcia dla czujek nastropowych (DB2016) + Obudowa kanałowa DB60 dla czujek w sztychach widnowych
- CZUŁKA POŻAROWA OPTYCZNO - TERMICZNA (DP20617) + Podstawa z izolatorem zwarcia dla czujek nastropowych (DB2016) PRZECISK ROP (DM2010)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY (AS366)
- PĘTLOWY STEROWNIK SYREN (IU2080C) w obudowie
- MODUŁ ADRESOWALNY 4WE/ 4WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2034C)
- MODUŁ ADRESOWALNY 4WE NC/NO W OBUDOWIE (IO2014C)
- MODUŁ ADRESOWALNY 2WE/ 2WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2032C)
- Przewody instalacji pożarowej YnTtSYekw1x2x0,8mm² w rurkach RYK1.13

Schemat systemu sygnalizacji
pożaru SAP

Projektował	inż. Tomasz Więcek	Podpis
	MAP/0177/PW/OE/07	specjalność instalacyjna
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawił	mgr inż. Artur Gawelczyk	Podpis
	MAP/0039/PW/OE/11	specjalność instalacyjna
Data	Październik 2011	
Skala		Nr proj. 08/2011

Biurowo Projektowe "Art-Faktory", s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstańca styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



**Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.**

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr.3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
WEWNĘTRZNE INSTALACJE