



DETAL PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI WENTYLACYJNEJ



KOMENTARZ:
Słownik na zaworze TA-MODULATOR oraz
słownik na zaworze TA-COMPACT-P
obsługiwane są przez ten sam sygnał
centrali z automatyki centrali 0-10V.
Słownik EMO-TM jest podłączony w sposób
przeciwny (inwertowany).


SCHEMAT MONTAŻOWY ZAWORÓW
RÓWNOWAŻĄCYCH




ZESTWIENIE ELEMENTÓW DLA WĘZŁA REGULACYJNEGO PRZY NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DETAL PODŁĄCZENIA CHŁODNICY W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

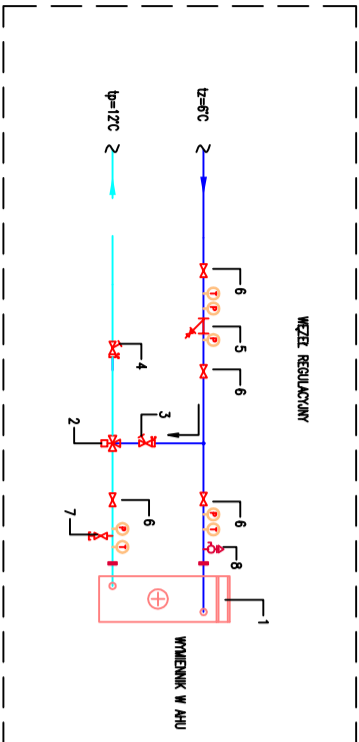

SCHEMAT MONTAŻOWY ZAWORÓW
RÓWNOWAŻĄCYCH




WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ZESTWIENIE ELEMENTÓW DLA WĘZŁA REGULACYJNEGO PRZY CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU	WŁĄCZNIK W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ZESTWIENIE ELEMENTÓW DLA WĘZŁA REGULACYJNEGO PRZY WYMIENNIKU GLIKOLOWYM CENTRALI WENTYLACYJNEJ

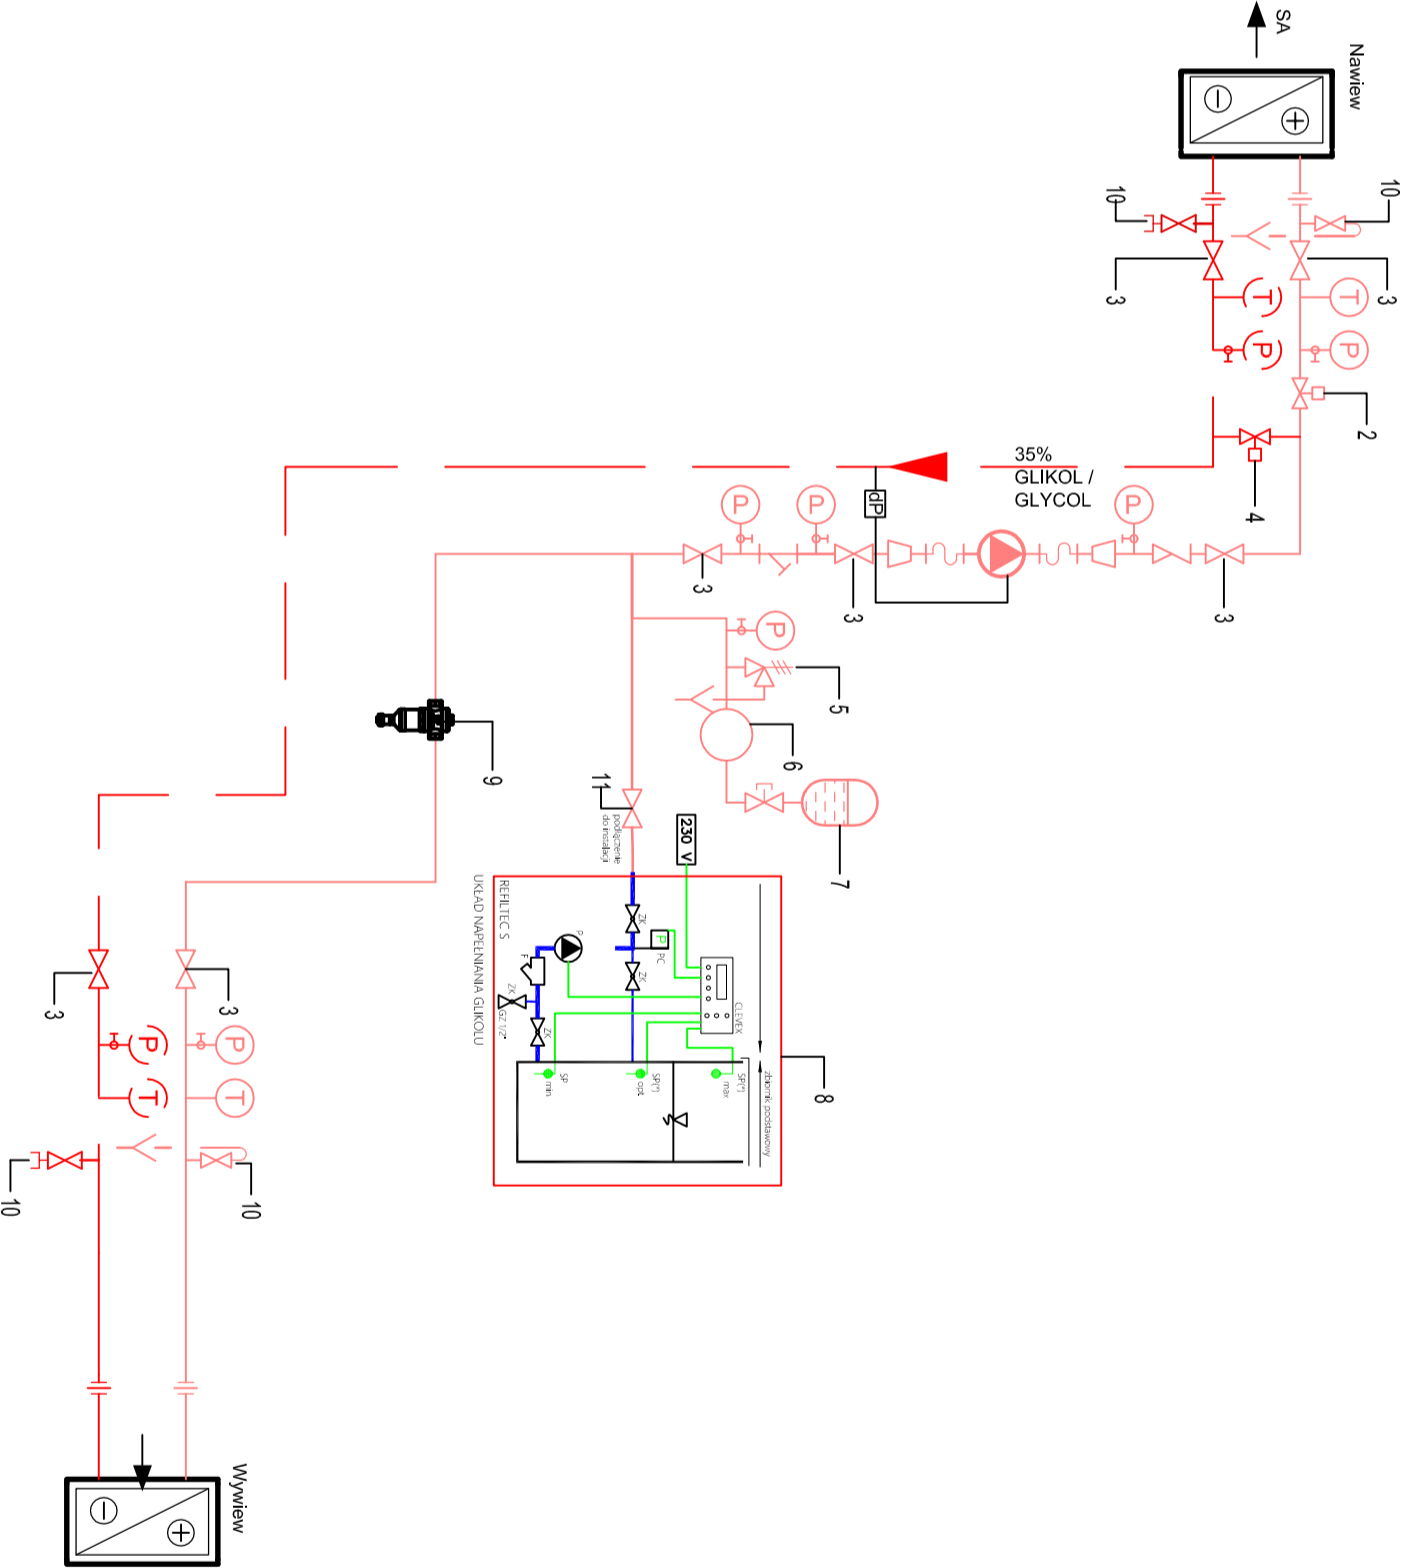

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.

KKAD Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 12/13
00-000 Warszawa
NIP: 9452194501 KRS: 0000617335 REGON: 364417085

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA FALCZAN ZESP. ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa

WYKONAWCA: BUDOWNICTWO FALCZAN ZESP. ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa

PROJEKTOWY: mgr inż. Adam Łoś MIP/0223/P005/11
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa

WYKONAWCA: mgr inż. Adam Łoś MIP/0223/P005/11
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa

WYKONAWCA: mgr inż. Adam Łoś MIP/0223/P005/11
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa
ul. Sienkiewicza 12/13, 00-000 Warszawa