


| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| Obwód | TCS2.2.11 | TCS2.2.12 |
| Odbiornik | gniazda komputerowe | zasilanie instalacji niskoprąd., gazów, med. |
| Numer pom. | 0.02, 0.26, 0.27, 0.30 | |
| Mocje jednostkowe | 4x0,4 kW | 1x0,5 kW |
| Pi [kW] | 1,6 | 0,5 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| TCS2.3.1 | TCS2.3.2 | TCS2.3.3 | TCS2.3.4 |
| oświetlenie | gniazda wtyczkowe | rezerwa | zasilanie wentylatorów kondylowych |
| pomieszczenie pro morte | pomieszczenie pro morte | pomieszczenie pro morte | pomieszczenie pro morte |
| 4x(1x27W) | 1x1,0 kW 1x0,3 kW | - | 1x0,1 kW |
| 0,108 | 1,3 | - | 0,1 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| TCS2.3.5 | TCS2.3.6 |
| zasilanie jedn. zewn. klimatyzatora | zasilanie wpusu dobowego |
| Dach | Dach |
| 1x3,0 kW | 1x0,25 kW |
| 3,0 | 0,25 |

| | | |
|---------|---------|-------|
| Pi [kW] | Pz [kW] | I [A] |
| 214,7 | 137,9 | 248,5 |

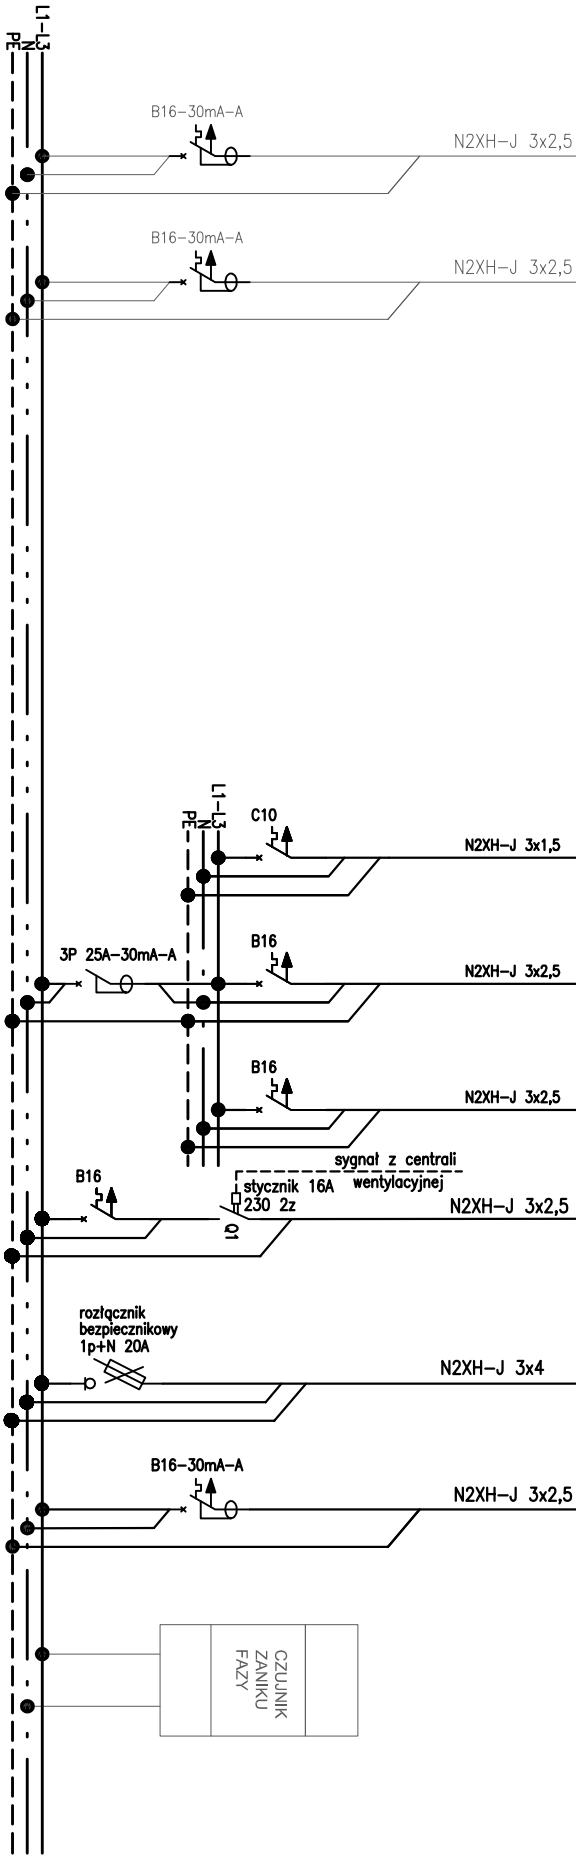

TCS2. Część 2 z 2.

Układ sieci TN-S

| | | | |
|---|--|---|--------|
| UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku. | | <div> apa satasinscy biuro pracowni architektury</div> <div><div>apa satasinscy</div><div>90-453 Łódź, ul. Radwańska 48/</div><div>tel: +48 42 207 2041</div><div>fax: +48 42 207 2042</div><div>email: biuro@satasinscy.com.pl</div><div>web: www.satasinscy.com.pl</div></div> <div></div> | |
| UWAGA: Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Koplowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z apa satasinscy - autorska pracownia architektury. | | | |
| Zleceniodawca: | SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POMIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA | | |
| Obiekt: | SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POMIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA | | |
| Tytuł projektu: | PPO-MORTE POMIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA | | |
| <div>Brandza:</div> <div>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</div> | | | |
| Tytuł rysunku: PM IE-03 SCHEMAT IDEOWY TABLICZ. TCS1. CZĘŚĆ 2 Z 2. | | | |
| Imię i nazwisko: | | Nr upr. bud.: | Popis: |
| Projektant: inż. Jerzy Jagas | | 134/05 | |
| Sprawdzający: mgr inż. Włodzisław Tadeusik | | 26/6 | |
| Opracowanie: mgr inż. Bartłomiej Fraszak | | | |
| mgr inż. Mariusz Gieszc | | | |
| ID02339PWC14 | | | |
| Nr rysunku: PM IE-03 | | Faza: P.B.W. | |

UWAGI:
1. Linia grubą zaznaczono obwody związane z pomieszczeniem pro morte
ujętym odrębnym opracowaniem.