


LEGENDA:


- zw Ø16 mm - Przewody instalacji wody zimnej
- cw Ø16 mm - Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej
- cc Ø16 mm - Przewody instalacji cyrkulacji

Średnice podejść do przyborów sanitarnych

| Oznaczenie | Specyfikacja | Średnica - woda zimna | Średnica - woda ciepła |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| UM | Umywalka | Ø16 mm | Ø16 mm |
| ZL | Zlewozmywak | Ø16 mm | Ø16 mm |
| BR | Nieznosk | Ø16 mm | Ø16 mm |
| WC | Miska usępowa z płuczką zbiornikową | Ø16 mm | - |
| Zcz-ZW | Zawór czepalny ze złączką do węża | Ø20 mm | - |
| Zcz-CW | Zawór czepalny ze złączką do węża | - | Ø20 mm |
| ST-50 | Siłki sekcijny | Ø20 mm | Ø20 mm |

Schemat połączenia instalacji wodociągowej z pompą ciepła

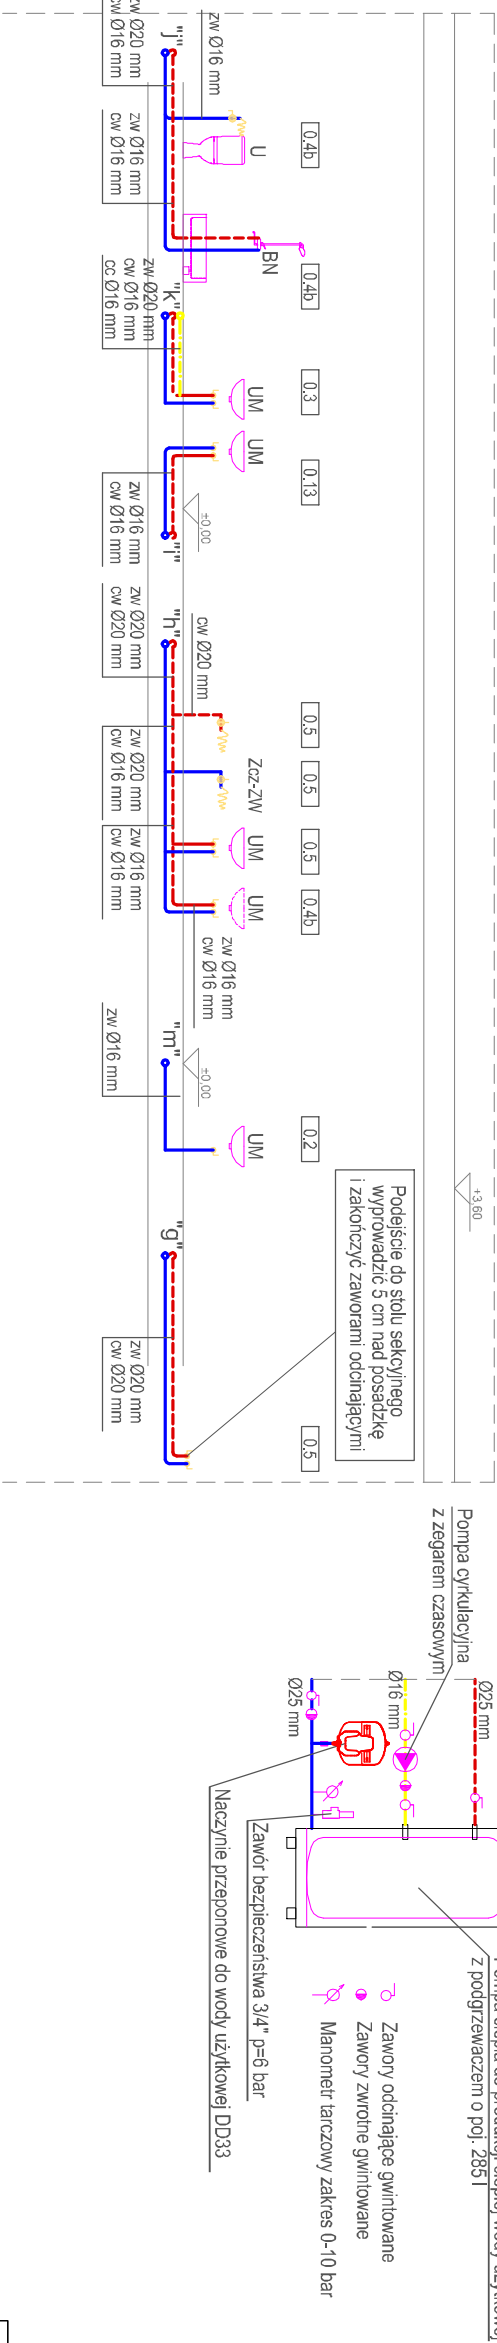

| | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Investor: | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Słuszcza 4, 37-450 Stalowa Wola |  GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o. | |
| Opracowanie: | 23-200 Projekt Invest Sp. z o.o. tel. 791-640-120; 791-022-082 | | |
| Temat: | Przebudowa i modernizacja energetyczno budynku Prosektorium Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli | | |
| Lokalizacja: | 37-450 Stalowa Wola, ul. Słuszcza 4 | dz. nr ewid. 2294/6, obręb 3 Stalowa Wola | |
| Stadium: | Projekt budowlany | Brano: | Sanitarna |
| Projektant: | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jacek Januga | 1746/Lb/92, 436/Lb/88, 785/Lb/78 | |
| Asystent: | mgr inż. Mogddieno Gólek | 431/Lb/2001 | 01.2017 |
| Skala: | 1:100 | Tytuł rysunku: | Nr rys.: |
| | | Rozwinięcie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji | S-4 |