


KLATKA - K1

KLATKA - K2


KLATKA - K2



BUDYNEK B

KLATKA - K4

KLATKA - K5

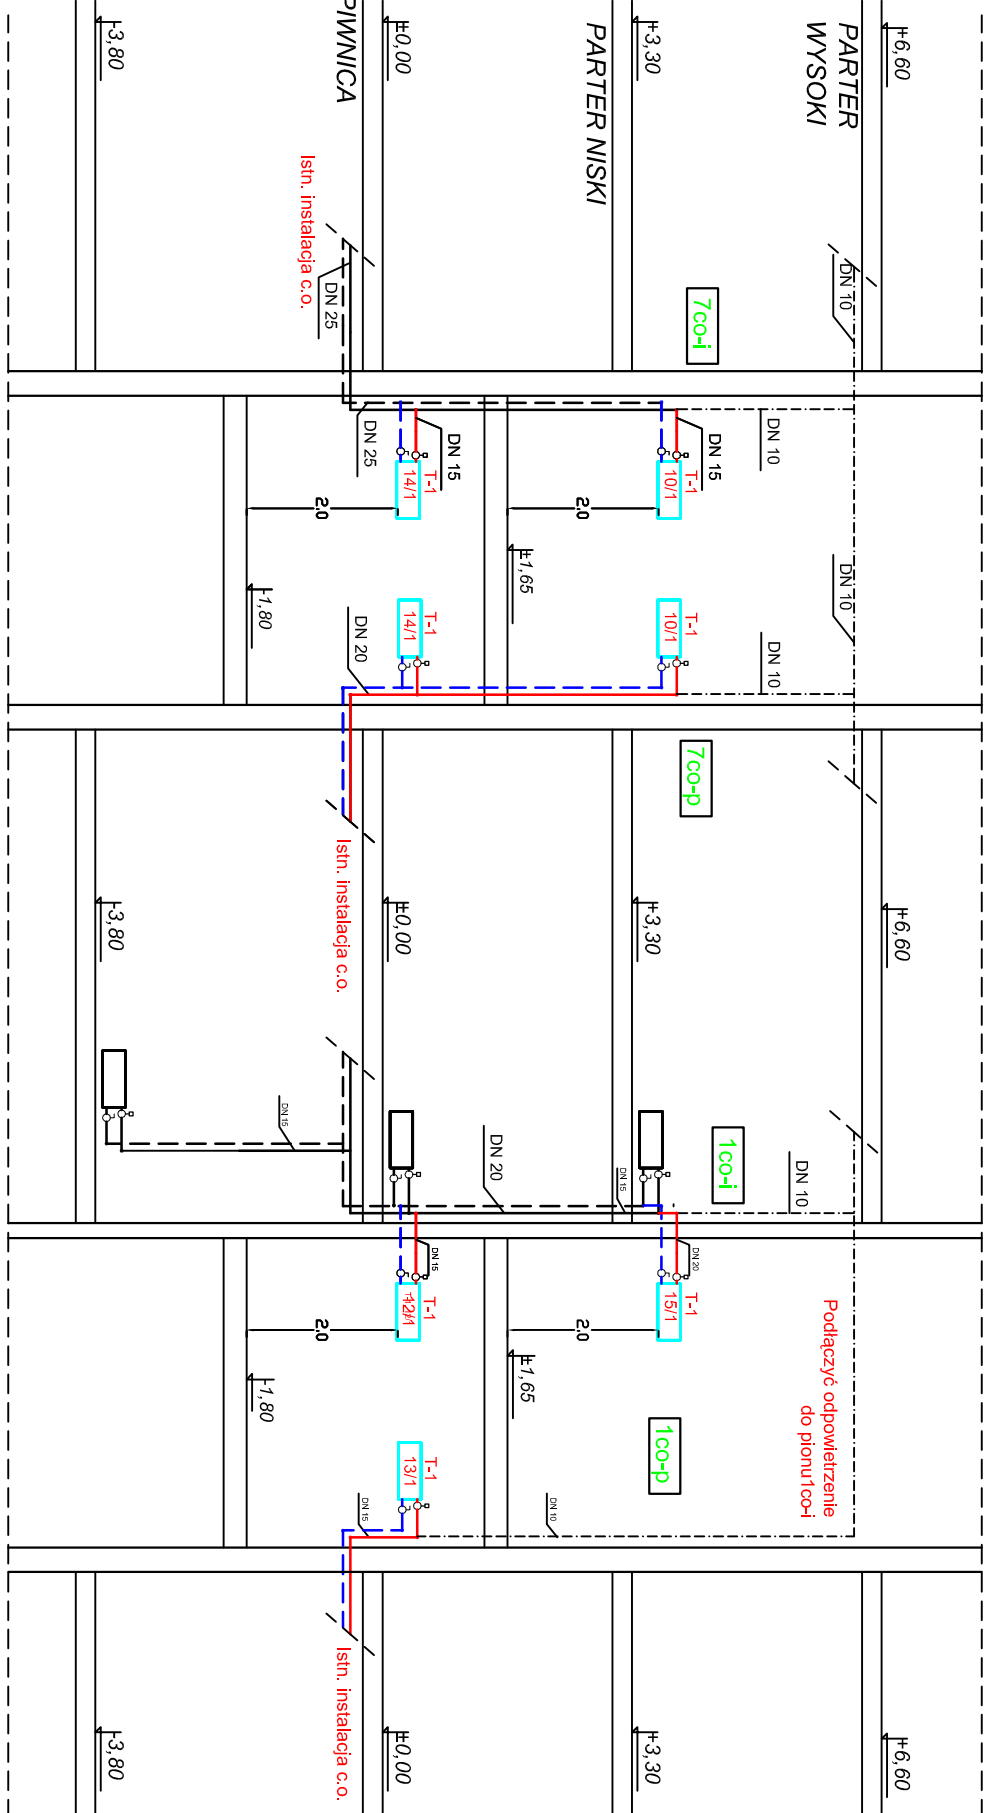

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "ArtFakory", s.c.
arch. Paweł Szpełcia, Wioletta Szpełcia
39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4
tel./fax +48 14 6613 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Sławowej Woll tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Szaszcza 4

Investor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Szaszcza 4

Biuro
INSTALACJE WOD.-KAN.

PROJEKT WYKONAWCZY

C.O.

Rozwinięcie pionów c.o. -projektowane grzejniki.

F10jenkowiak
mgr inż.
Wioletta Spędzia
NBUA-7342/62/98

Foupius

Opracował

Podpis

Sprawdzit

Podpis

[illegible]

200

Skala

8/2011

OZNACZENIA:

Zasilanie centralnego ogrzewania-projektowane
Powrót centralnego ogrzewania-projektowane
Zasilanie centralnego ogrzewania-istniejące
Powrót centralnego ogrzewania-istniejące

Powrót centralnego ogrzewania-istniejące

Oznaczenie grzejników proj. na rozwinięciu

Oznaczenie grzejników do I

Numeracja istn. pionów c.o.

Numeracja proj. pionów c.o.

UWAGI :

1. Nieopisane gałazki grzejników wykonać dn 15
2. Spuść wody pod pianiną wykonać dn 15 z zaworem kulowym z zaworami odciążającymi dn 15
3. Piony c.o. odpowiedzieć poprzez automatyczne odpowietzniki
4. Przy grzejnikach zamontować zawory termostaatyczne
5. Projektowane grzejniki montować nad podestem, spód grzejnika na wysokościnn. 2,0 m